Rev.	Descrizione	Data

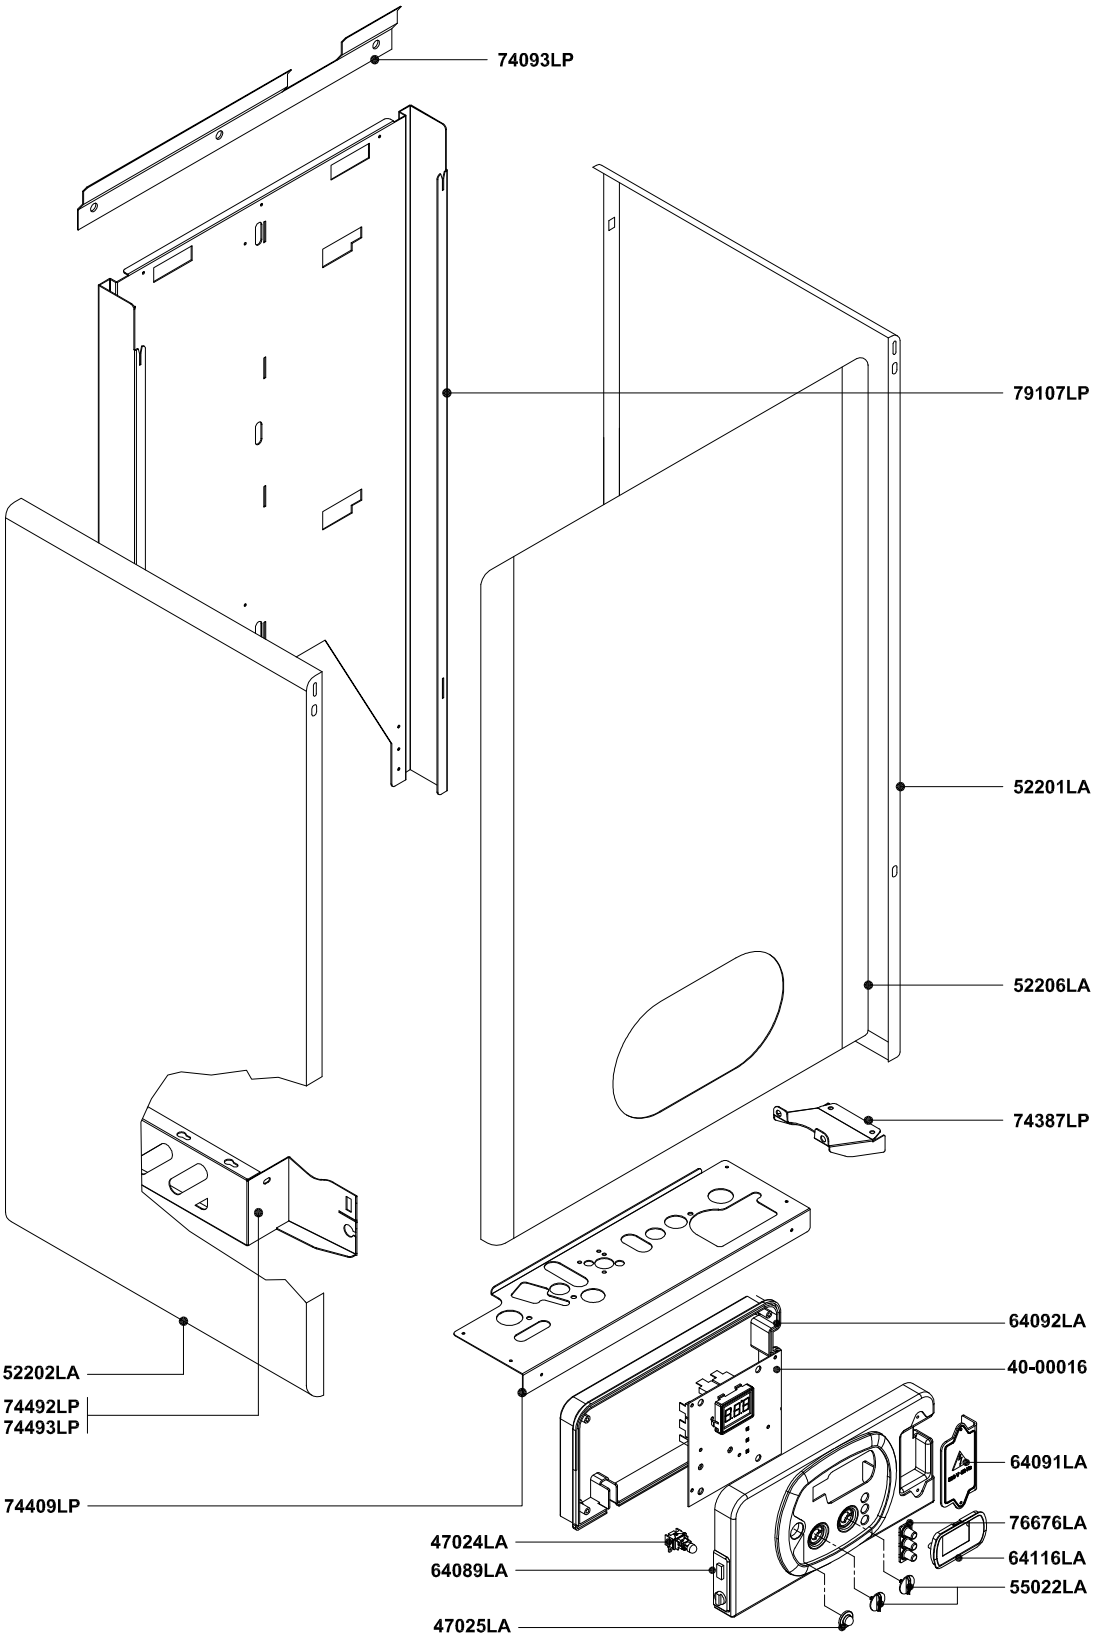

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
		Oggetto: **Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo** *COMPONENTI TELAIO + MANTELLO*	Data:	18.02.10	A018A432A131	metano
			Scala:	---	A018B432A131	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
						aria prop.
		Descrizione: **mod. RKA 18 2V** *premiscelata - camera stagna*	Disegnato:			gasolio
			Controllato:			
			Approvato:		Scheda n.:	**B0896_AA2**

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Codice n.:

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

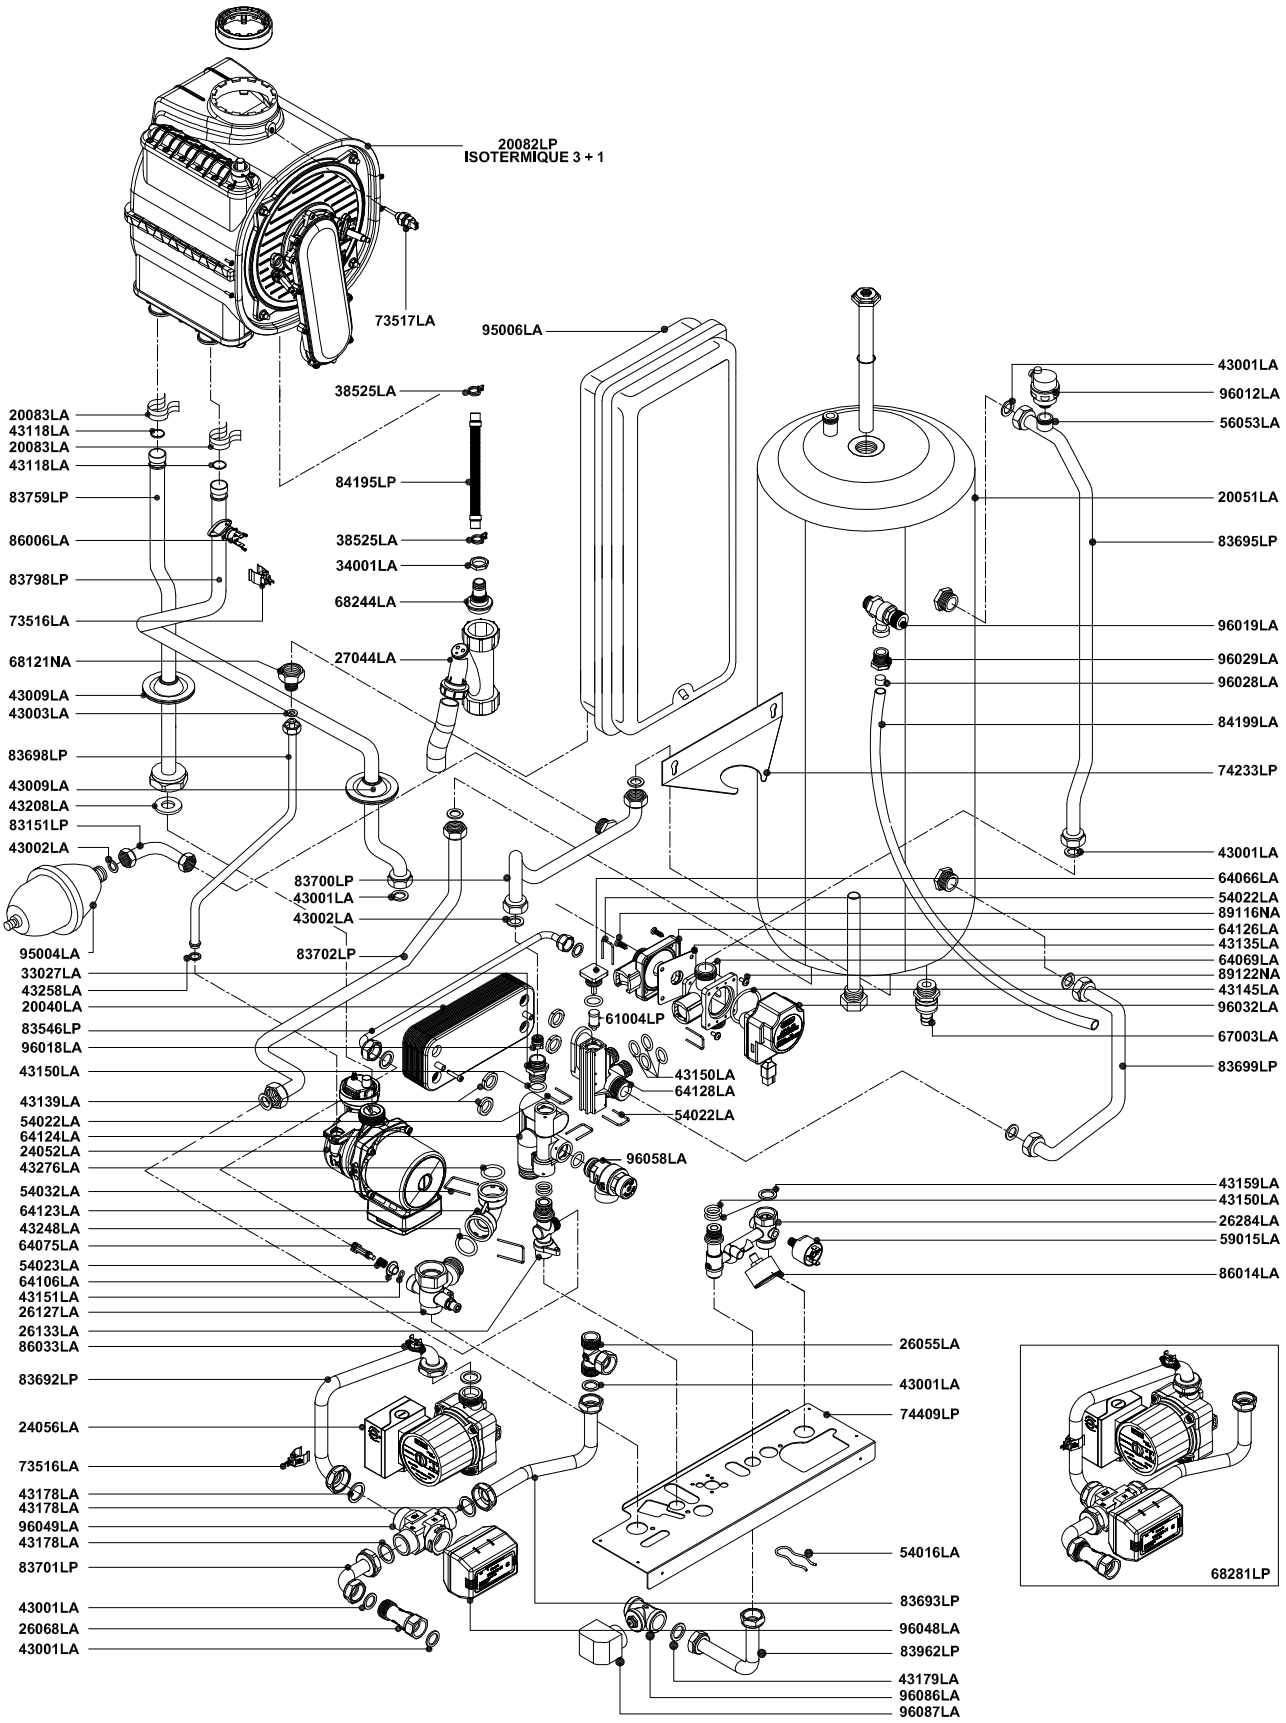

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data:	18.02.10	A018A432A131	metano
		Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo	Scala:	---	A018B432A131	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio:	tecnico		gas città
						aria prop.
		Descrizione:	Disegnato:			gasolio
		mod. RKA 18 2V	Controllato:			
		premiscelata - camera stagna	Approvato:		Scheda n.:	**B0897_AA2**

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Codice n.:

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E.&OE.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

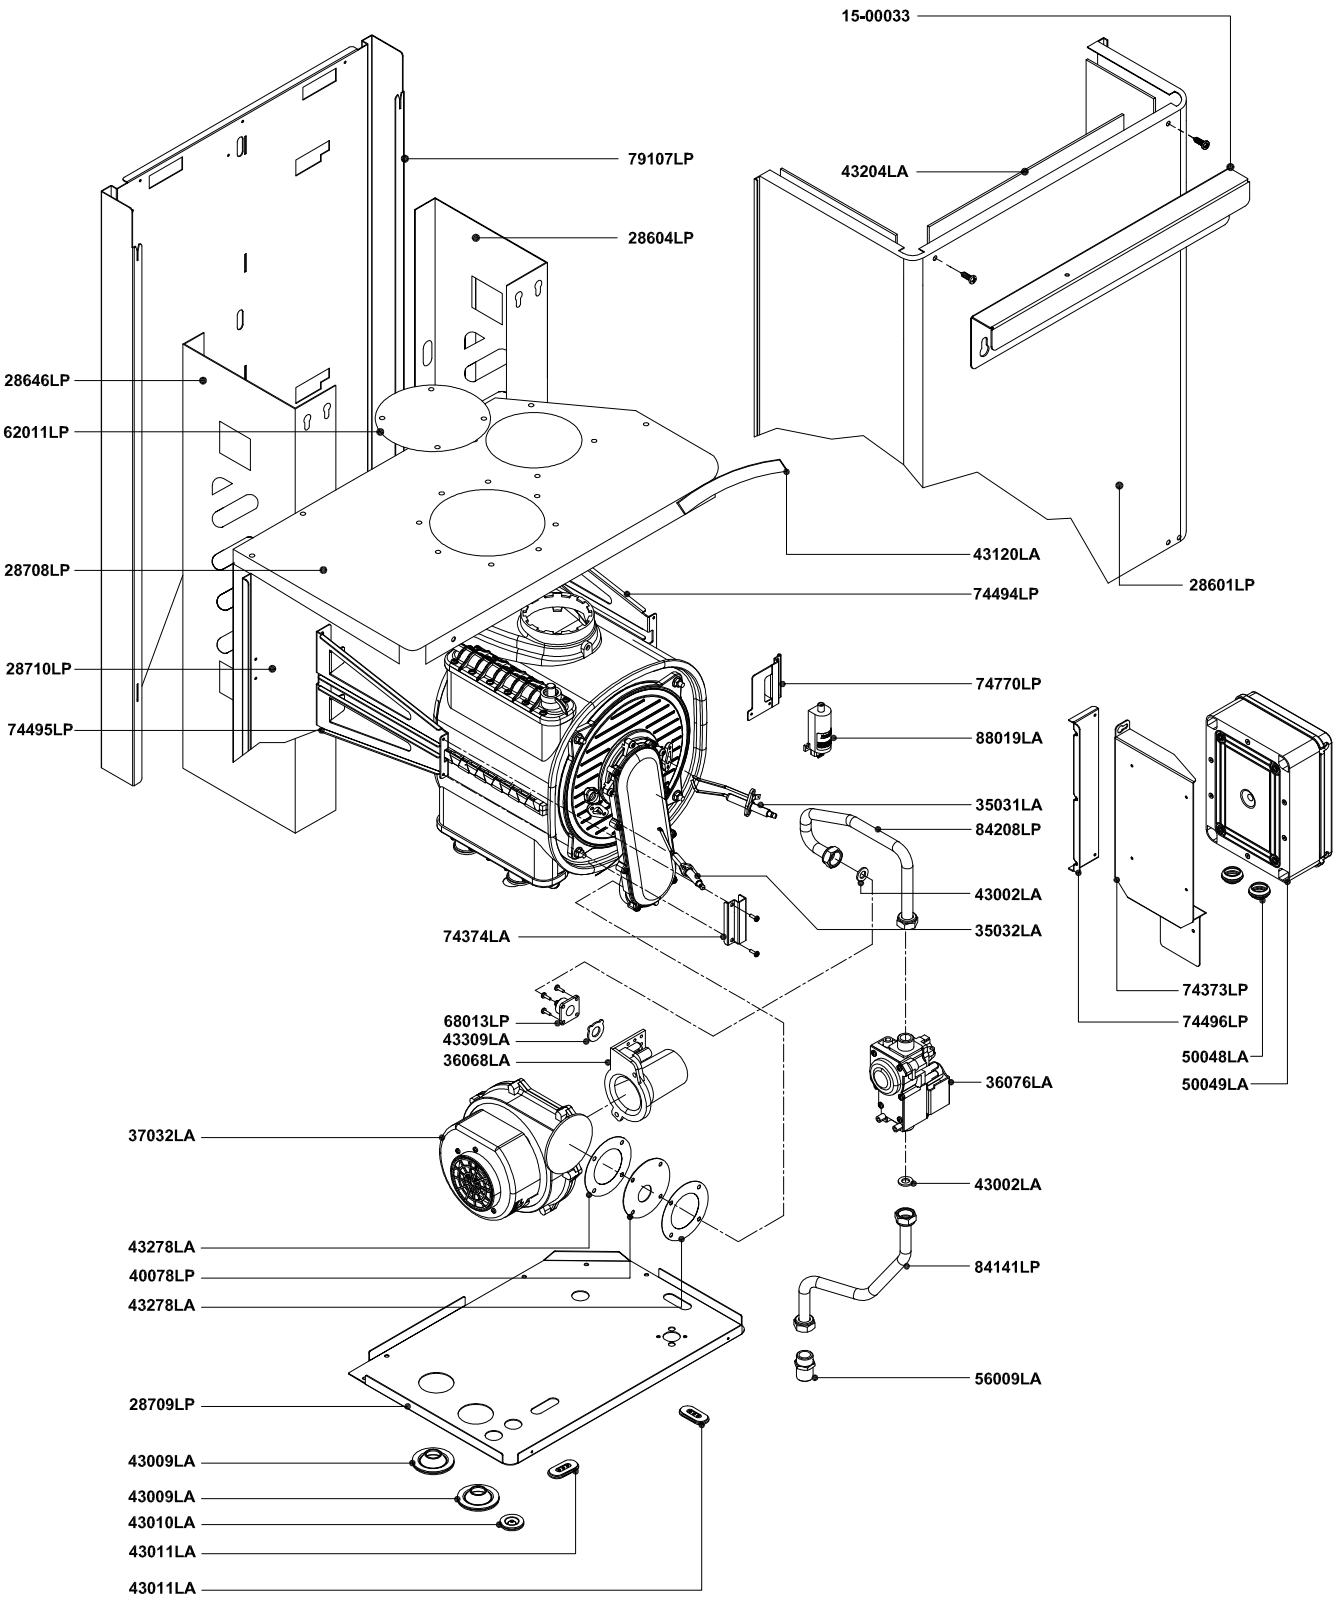

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
		Oggetto: **Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo** *COMPONENTI IMPIANTO TERMICO*	Data:	18.02.10	A018A432A131	metano
			Scala:	---	A018B432A131	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
		Descrizione: **mod. RKA 18 2V** *premiscelata - camera stagna*	Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	**B0898_AA2**

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Codice n.:

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

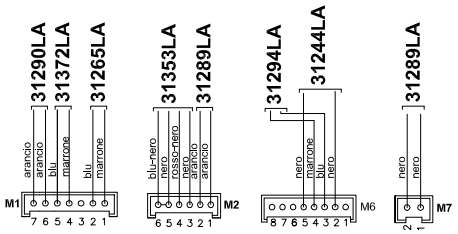

SCHEDA ELETTRONICA DT 2 - MIAH102
codIce 40-00016

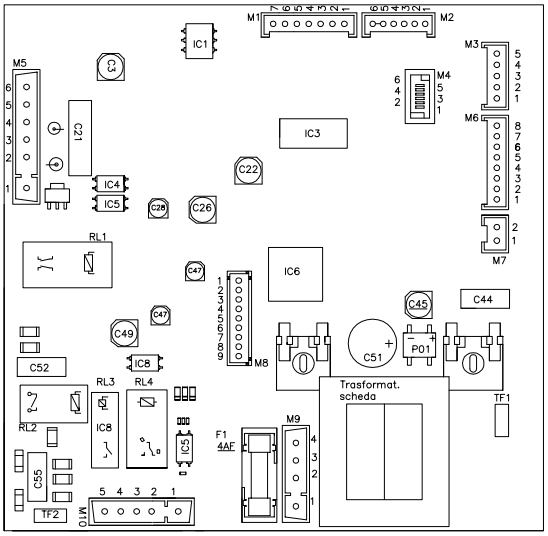





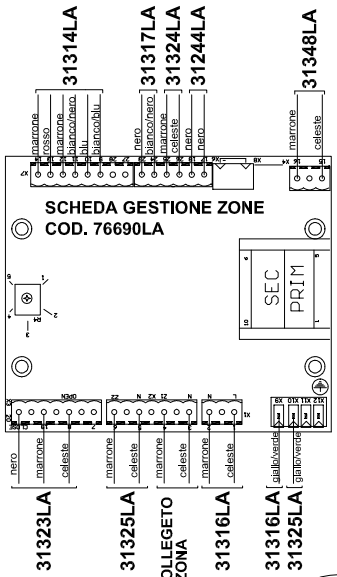

CAVO DIRETTAMENTE COLLEGETO ALLA VALVOLA DI ZONA



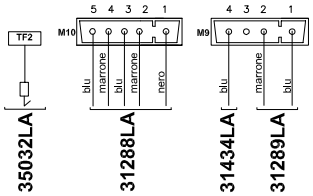

TRASFORMATORE
AC1 230VAC 25HZ codice 88019LA

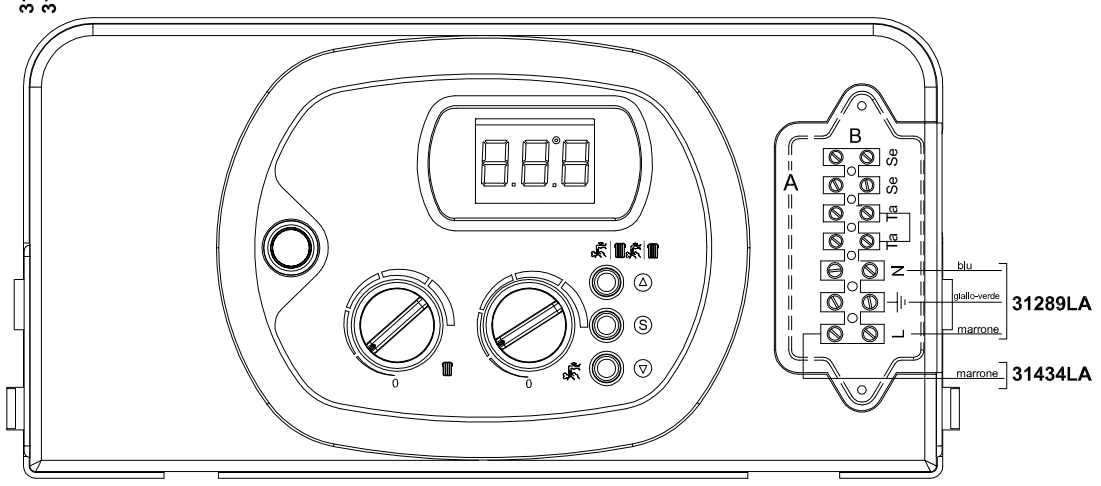

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
		Oggetto: **Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo** *COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO*	Data:	18.02.10	A018A432A131	metano
			Scala:	---	A018B432A131	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
		Descrizione: **mod. RKA 18 2V** *premiscelata - camera stagna*	Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	**B0899_AA2**

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

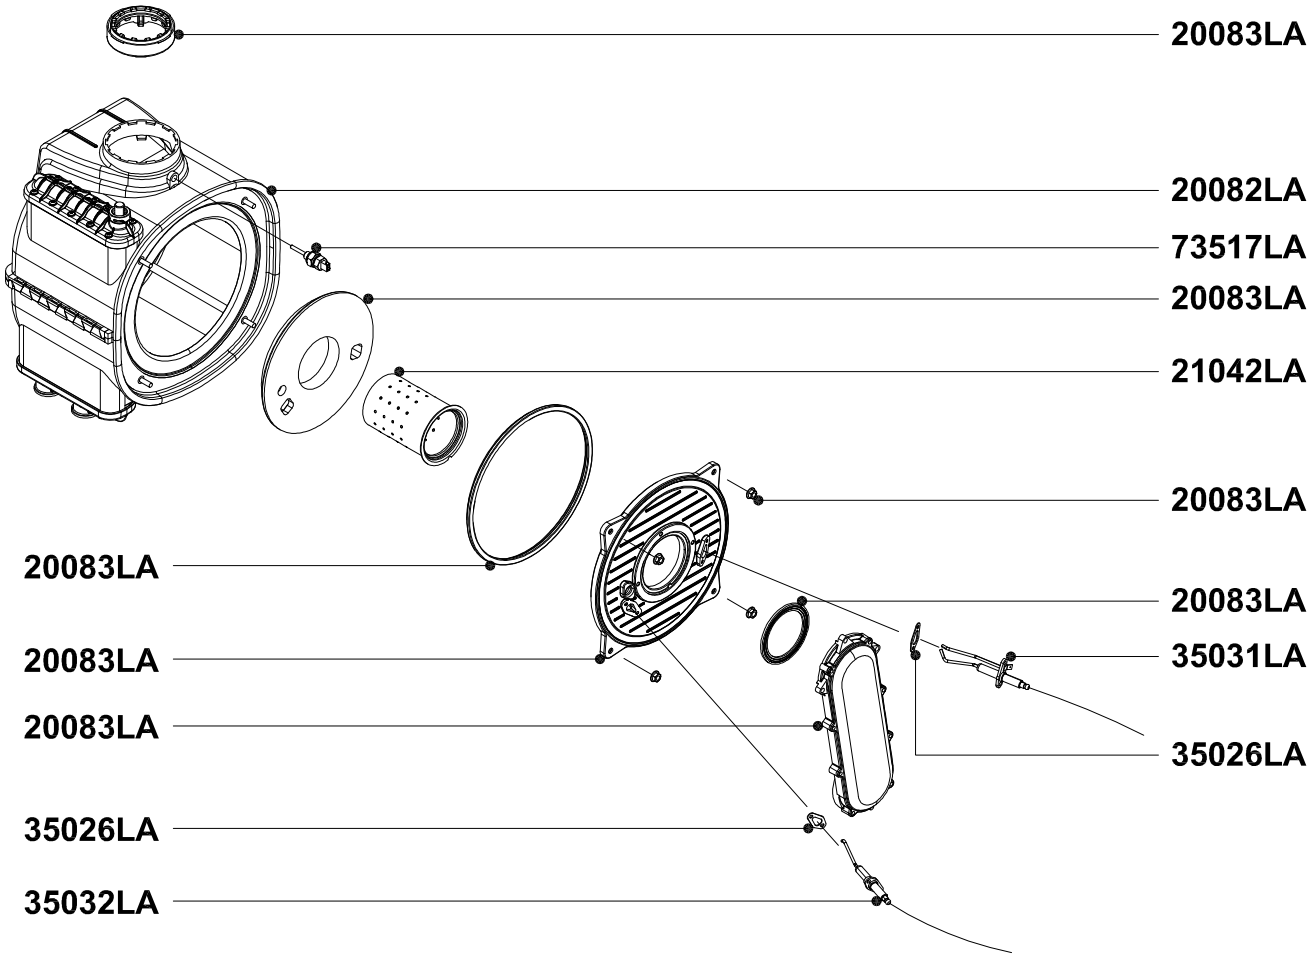

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
		Oggetto: **Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo** *ISOTERMIQUE 3 + 1*	Data:	18.02.10	A018A432A131	metano
			Scala:	---	A018B432A131	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
		Descrizione: **mod. RKA 18 2V** *premiscelata - camera stagna*	Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	**20082LA**

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.